


Economie de 50'000 kWh par année

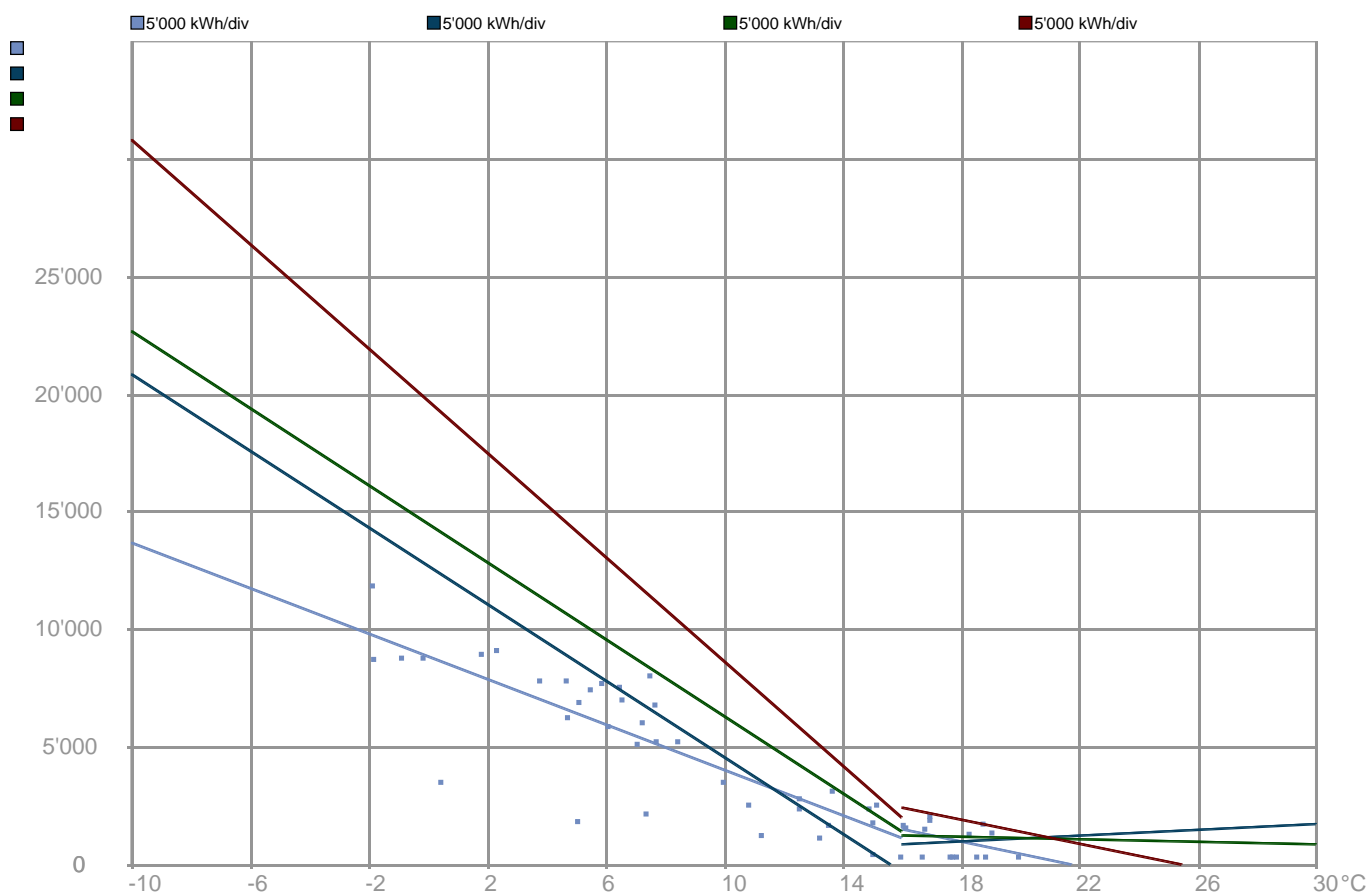

Ref. Bâtiment de démonstration - Température (Température/VIRTUEL)

Courbe	Batiment - description fluide - adresse fluide	Date début
1	Bâtiment de démonstration - Chaleur atelier (Chaleur/VIRTUEL) - VIRTUEL	01.01.2007
2	Bâtiment de démonstration - Chaleur atelier (Chaleur/VIRTUEL) - VIRTUEL	01.01.2006
3	Bâtiment de démonstration - Chaleur atelier (Chaleur/VIRTUEL) - VIRTUEL	01.01.2005
4	Bâtiment de démonstration - Chaleur atelier (Chaleur/VIRTUEL) - VIRTUEL	01.01.2004

Commentaire pour impression :

Résultat des actions menées sur le réseau de chauffage des bâtiments périphériques de cette installation.
 - Réduction maximum de la température sur la conduite à distance reliant les bâtiments pendant les périodes d'inoccupation
 - Arrêt total de la conduite à distance des salles de gym pendant les vacances (points en-dessous de la droite bleue)
 Economie : 50'000 kWh/an