


Economie de 4000 m3 d'eau

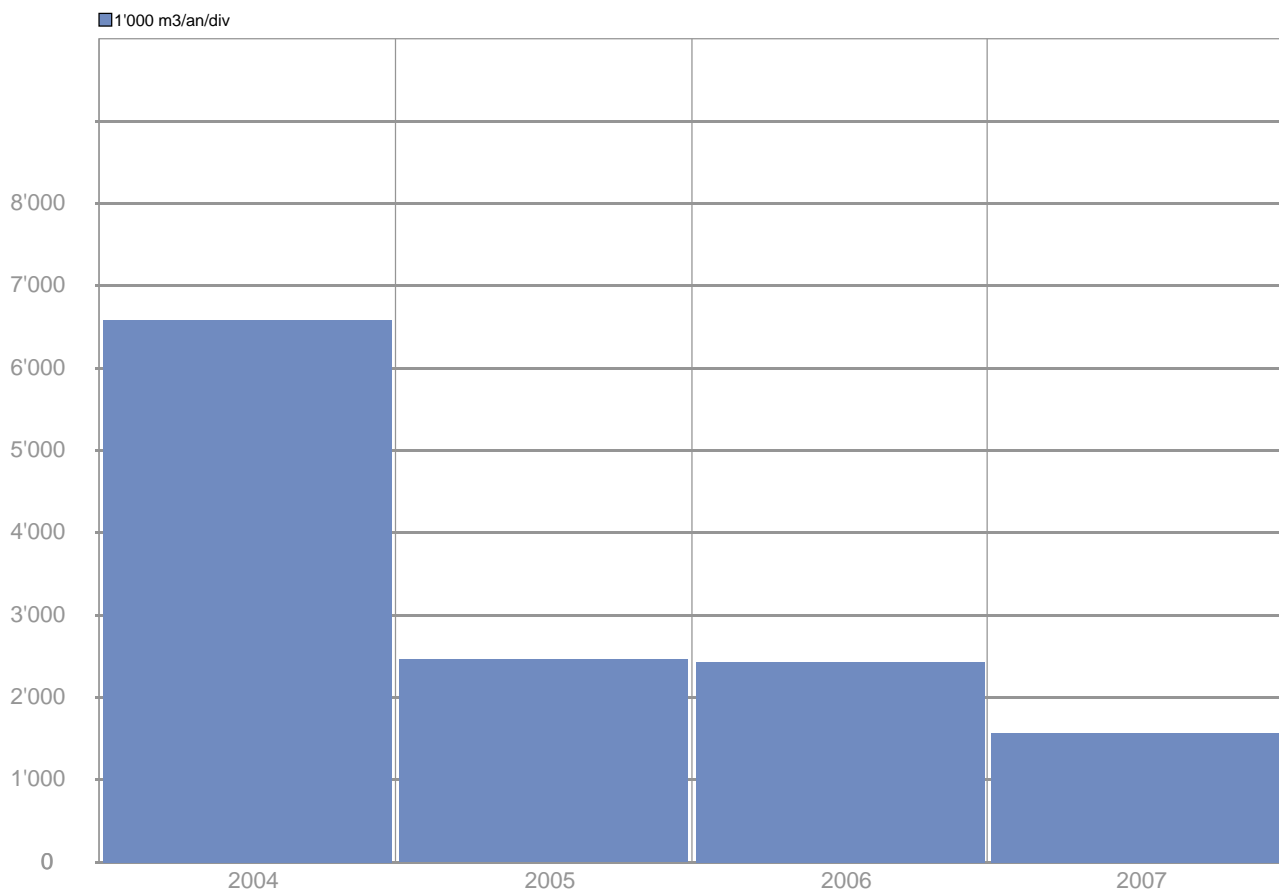

Courbe 1 *Batiment - description fluide - adresse fluide* *Date début*
 1 Bâtiment de démonstration - Eau bâtiment (Eau/VIRTUEL) 01.01

Courbe 1

| | |
|------|----------|
| 2004 | 6'580.10 |
| 2005 | 2'464.19 |
| 2006 | 2'428.21 |
| 2007 | 1'569.95 |

Commentaire pour impression :

Le suivi des consommations d'eau du bâtiment nous a permis de déceler des anomalies (consommations parasites de groupes de froid défectueux) et de réduire de 60% la quantité nécessaire annuelle.